



PARTICOLARE POSA CORRUGATI INTERRATI
SCAVO TIPO "A" - Fuori scala - Quote espresse in metri

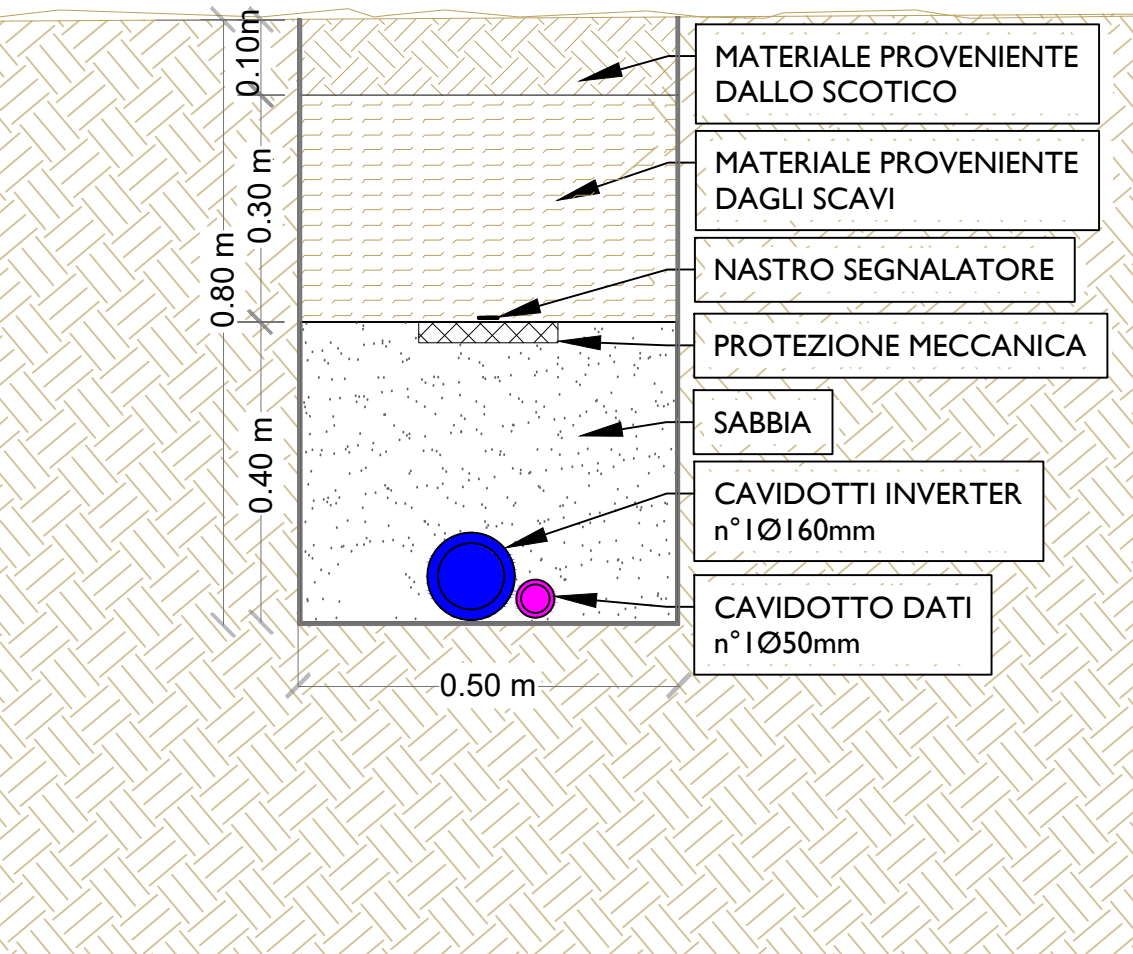

PARTICOLARE POSA CORRUGATI INTERRATI
SCAVO TIPO "B" - Fuori scala - Quote espresse in metri

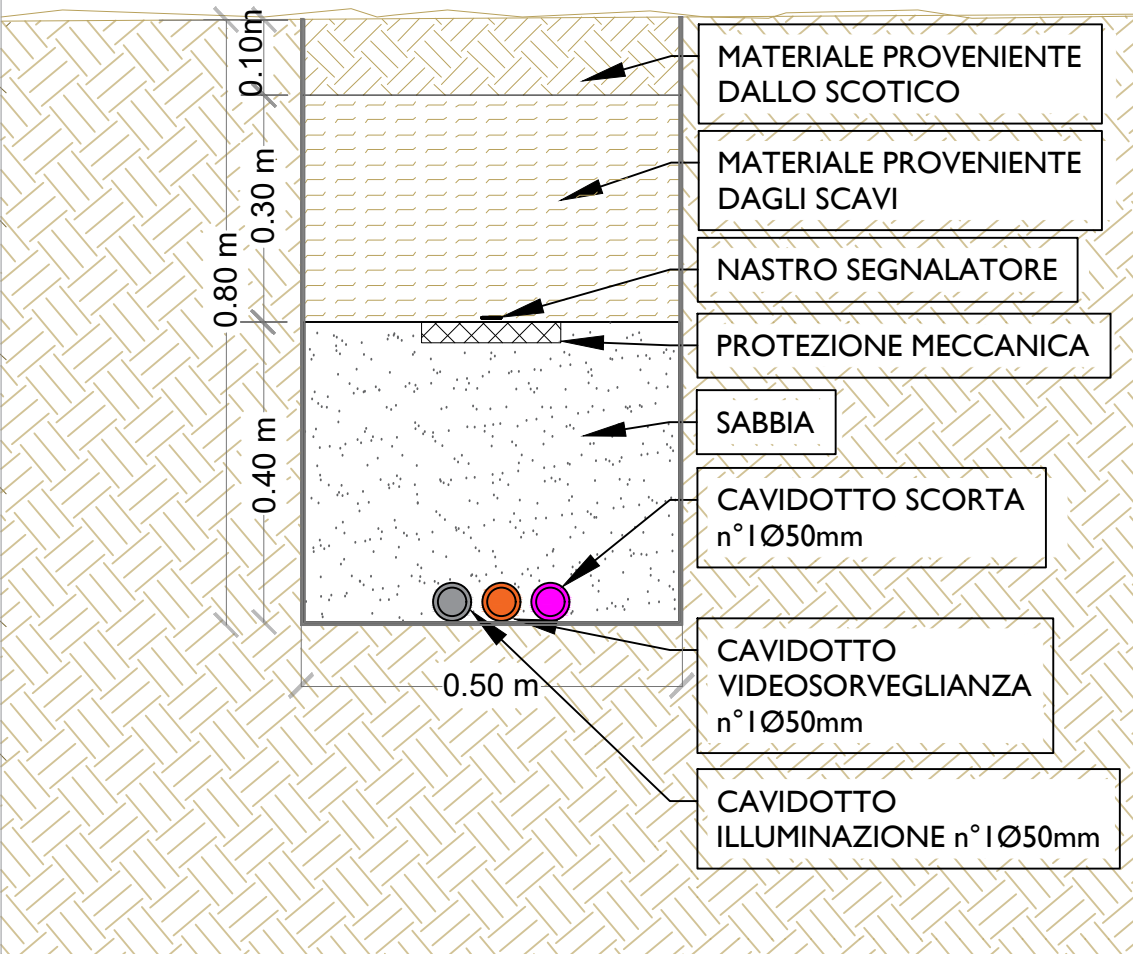

LEGENDA	
	Pannello TRINA SOLAR mod. TSM-NEG19RC.20
	Contatore di produzione M2
	Quadro Corrente Alternata
	Inverter fotovoltaico
	Quadro Corrente Continua
	Scavo 50x80cm per posa corrugati in CA
	Corrugato in corrente continua n°1Ø90mm
	Viabilità' interna
	Recinzione
	Pozzetto di ispezione 50x50mm in CLS
	Pozzetto di ispezione 70x70mm in CLS
	Pozzetto impianto di terra 40x40mm in CLS
	Paio per illuminazione
	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete per cavi inverter
	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete per cavi dati
	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete per cavi antintrusione TVCC
	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete per cavi illuminazione

ESTRATTO SATELLITARE - Fuori scala



Comune di	VIGEVANO (PV)	
Cliente / Rag. Sociale:	Gambolò	
Domicilio / Sede Legale:	Strada Nuova, snc - 27029, Vigevano, (PV)	
Indirizzo Intervento:	Strada Nuova, snc - 27029, Vigevano, (PV)	
Titolo Intervento:	Impianto fotovoltaico da 124 kWp	
PROGETTO ESECUTIVO		
IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
LAYOUT DISTRIBUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO		
Altri Professionisti:	Progettazione Correlata:	
N° Revisione: Data: Descrizione Revisione:		
Nome Elaborato:		
5-M1-017-VLT10685-PE_FV_00-DFV		
Nome File:	5-M1-017-VLT10685-PE_FV_00-DFV	Il Progettista:
Legge n. 675 del 31/12/96:	Tavola Grafica	ING. RABOTTINI STEFANO
E' vietata qualsiasi riproduzione, anche breve, poichè tale documento è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiato o riprodotto (anche in altri formati o su supporti diversi), senza previa autorizzazione.		Scala / Formato: 1:100 / A0
		Data: 23/06/2026